


Мичурин  
 Технологическая  
 схема ЦТП №1  
 20.07.2016  
 И.В. Сидорова  
 № 279 02-27/2015 от 03.06.16  
 БУФ-01 0-25 барей поперек  
 газа на входе  
 в Упробсисав  
 10.07.16

Инв. N подл.	Подп и дата
Взам. инв. N	Инв. N дубл.
Подп и дата	Подп и дата

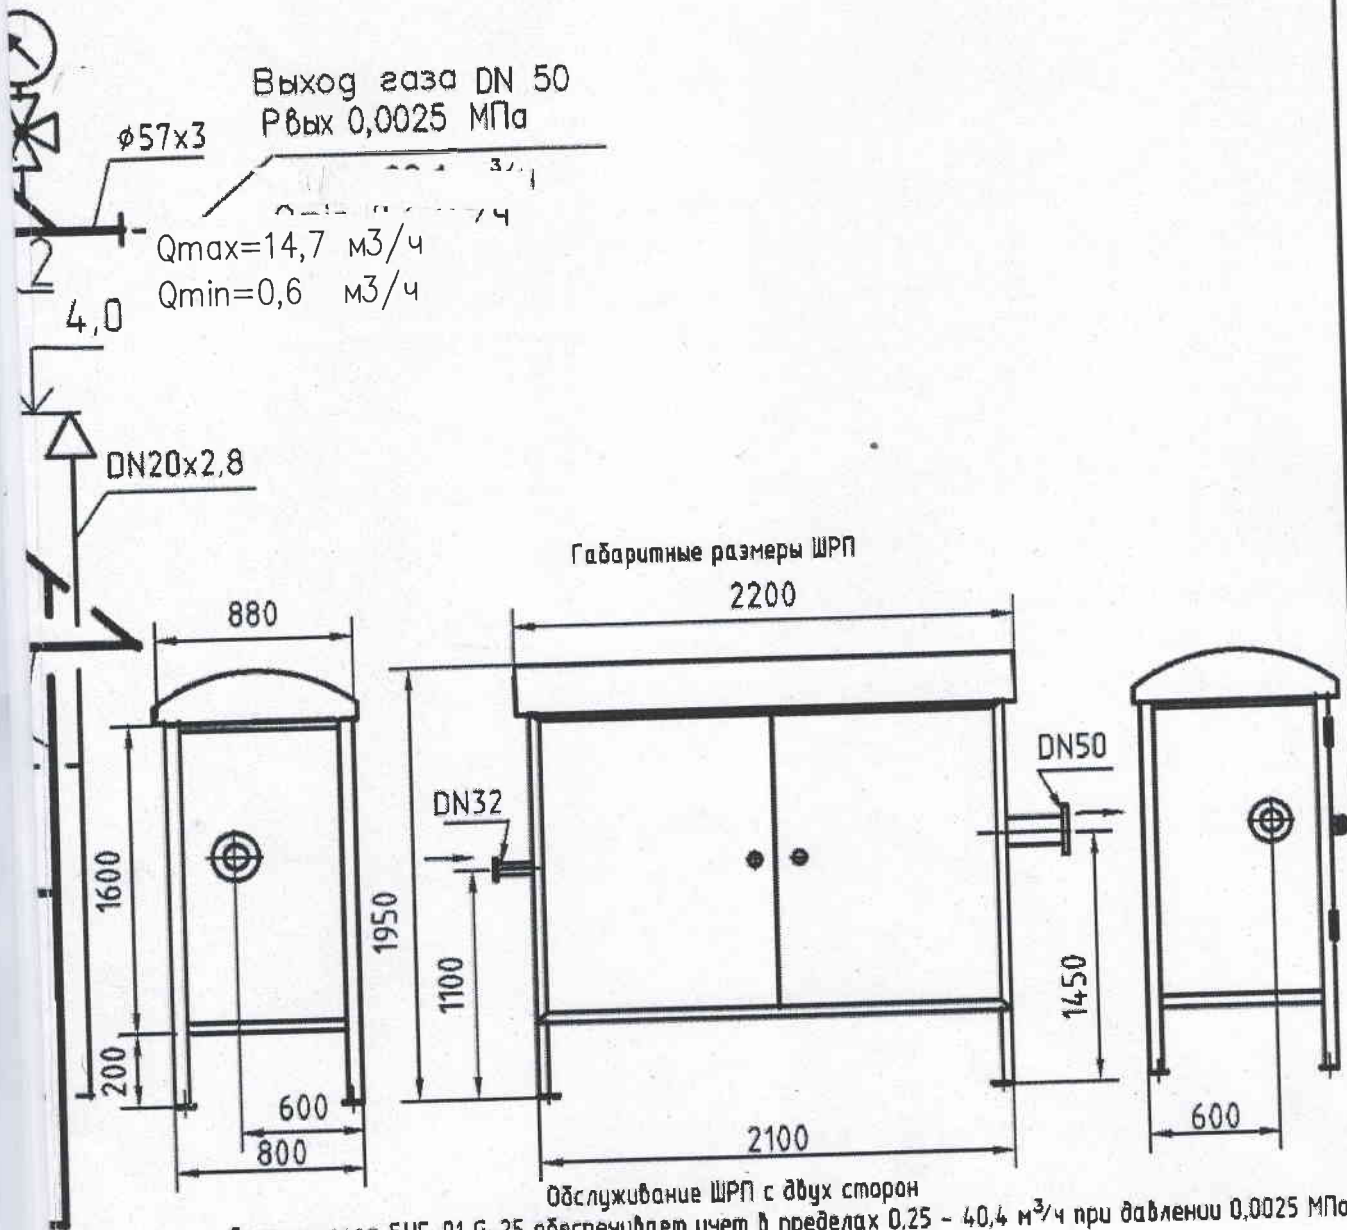

Счетчик газа БУГ-01 G-25 обеспечивает учет в пределах 0,25 - 40,4 м<sup>3</sup>/ч при давлении 0,0025 МПа

Гл. спец.	Чуприс	<i>[Signature]</i>	07.16	Привязан 11/03-16П-1,7,8-ГСН	 <b>КОТЛОГАЗСЕРВИС</b> Частное производственное учётное предприятие
Вед. инж.	Лобанов	<i>[Signature]</i>	07.16		
Газоснабжение наружное					Листов
Инв. №					
ШРПУ-Н.32.50.2Л X3					
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лит.
Разраб.	Миронюк	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	07.16	445
Проб.	Мурашко	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	07.16	Лист
Пункт газорегуляторный шкафной ШРП № 1650 Схема газовая принципиальная					Листов
					1
Для объекта: "Станция технического обслуживания по ул. Стебенёва"					000"ШРП-Бел"
					Формат А3
Н.контр.	Миронюк	<i>[Signature]</i>	07.16		
Утв.	Карчевский	<i>[Signature]</i>	07.16		

Копировал